


Ersatzteilkatalog

Speicher

Speicher-Wassererwärmer

TBS Isocal ST 150-800 Liter

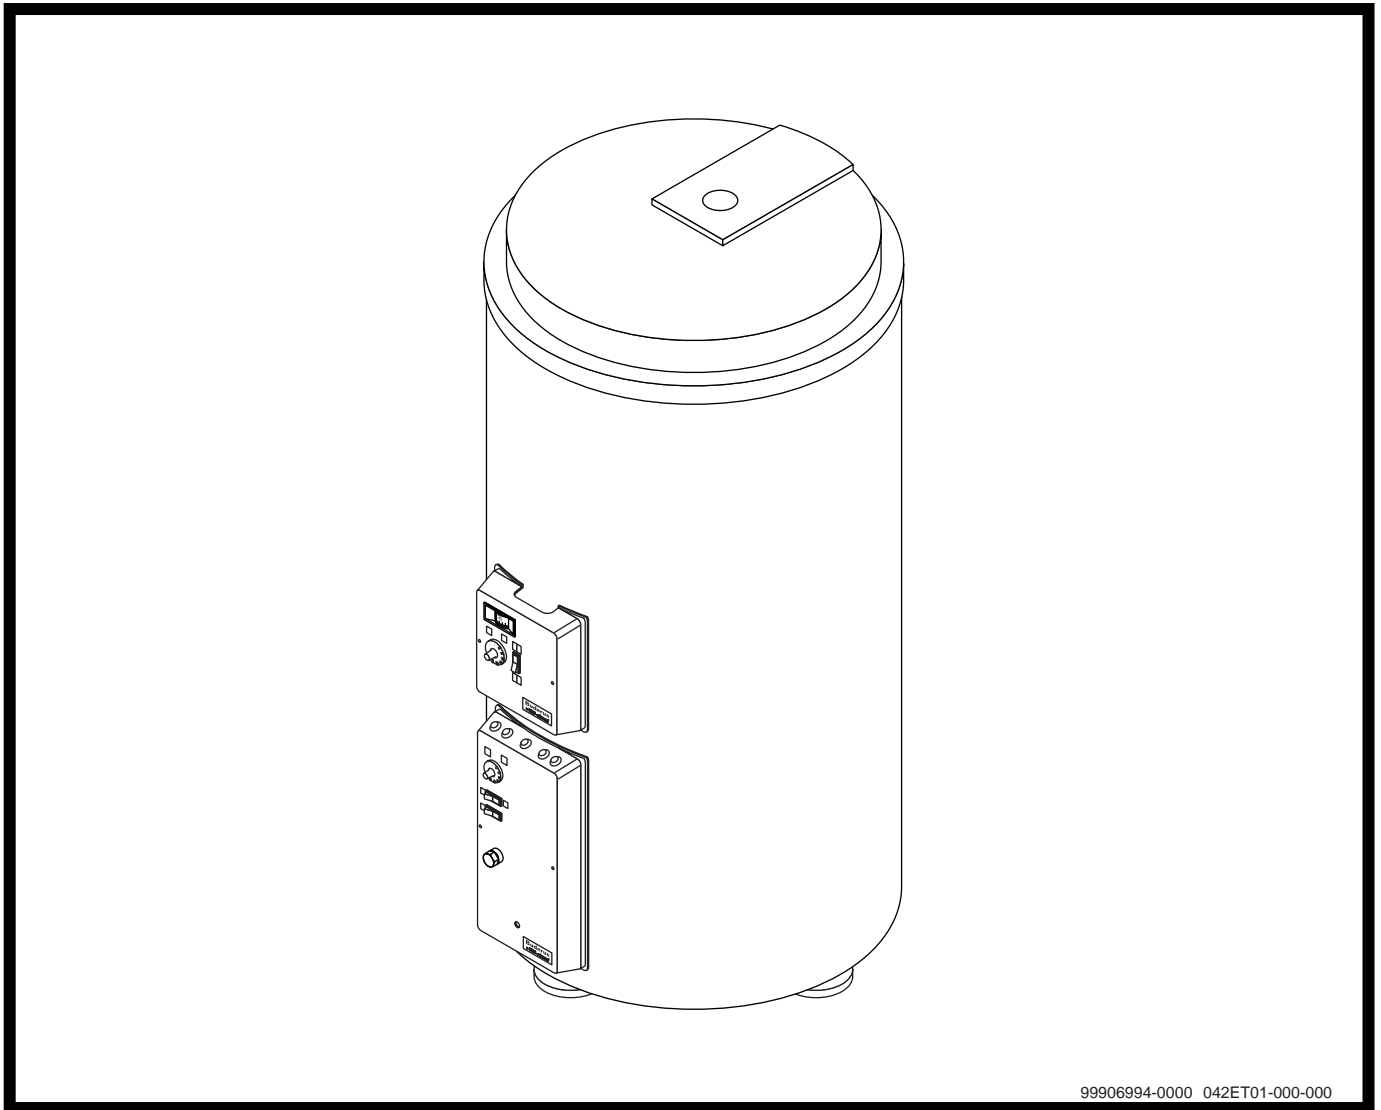

99906994-0000 042ET01-000-000

Ausgabe 19.01.2001

Inhaltsverzeichnis

Baugruppenübersicht	4
Typenschild und Speichervarianten	6
Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal	8
Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal	12


Zeichenerklärung:

*	=	kleiner 0,1 kg
x	=	kein Ersatzteil
(x)	=	nicht als Einzelteil, jedoch im Set lieferbar
(H)	=	siehe Katalog Heizungszubehör

Typenschild und Speichervarianten

Buderus		Heiztechnik GmbH Wetzlar	
Speicher-Wasserenwarmer > TBS-Isocal > nach DIN 4753			
Bauart	Hersteller-Nr. _____		
Inhalt Speicher	DIN Reg.-Nr. _____		
zul. Betr.-Ueberdr.	_____	zul. Temp.	_____ °C
NL nach DIN 4708	_____	Dauerleistg.	_____ kW
<input type="checkbox"/> Korrosionsschutz DIN 4753 Teil 3; korrosionsbeständig emailiert		<input type="checkbox"/> Thermoglasur ®	
Heizung:			
zul. Betr.-Ueberdr.	_____ bar	220 V 1N	380 V 3N
zul. Temp.	_____ °C	50 Hz	50 Hz
Inhalt Heizschl.	_____ l	_____ A	_____ A
_____ kW	_____ kW	_____ kW	_____ kW


Das Typenschild befindet sich unter Speicherdeckel und Wärmeschutz an der Oberseite des Speichers.

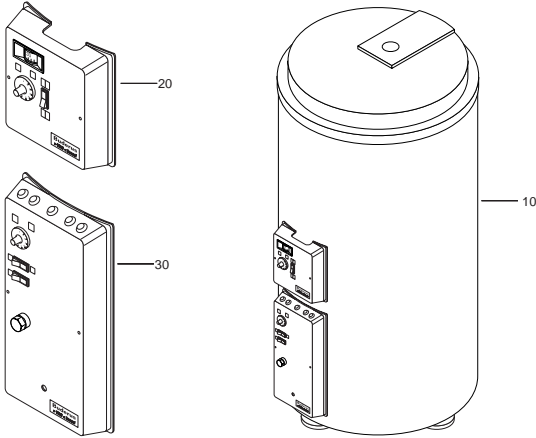

Seite 6

99906672-0000 042ET01-001-000


Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal

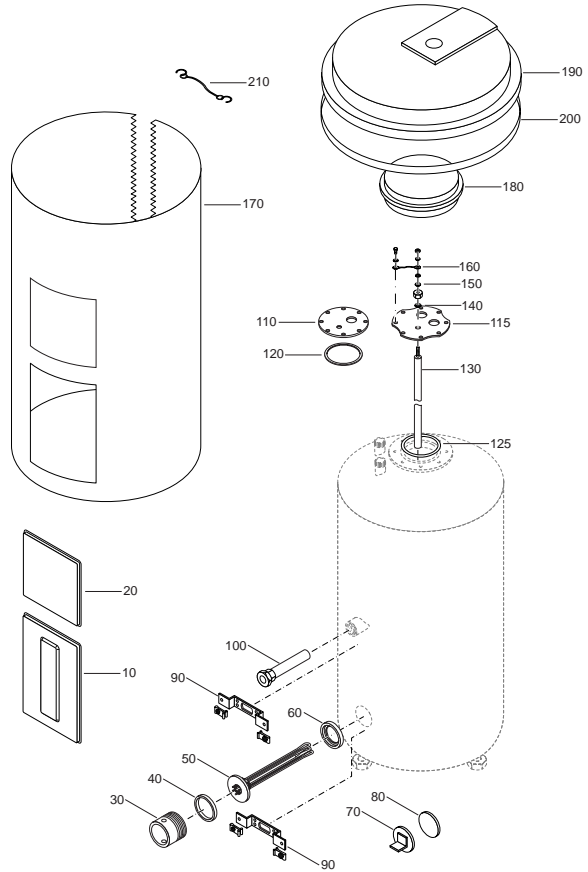

Seite 8

99902290-0000 042ET01-002-000

Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

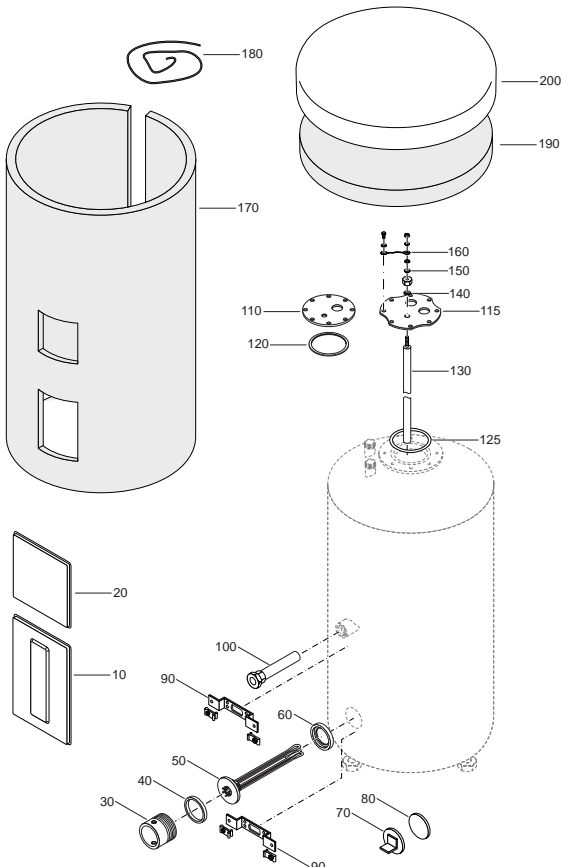

Seite 12

99900127-0000 042ET01-003-000

Baugruppenübersicht

Typenschild und Speichervarianten

Buderus Heiztechnik GmbH Wetzlar
Speicher-Wassererwarmer > TBS-Isocal > nach DIN 4753


Bauart		Hersteller-Nr.	
Inhalt Speicher		DIN Reg.-Nr.	
zul. Betr. -Ueberdr.		zul. Temp.	
NL nach DIN 4708		Dauerleistg.	

Korrosionsschutz DIN 4753 Teil 3; korrosionsbeständig emailiert
 Thermoglasur®

Heizung:

zul. Betr. -Ueberdr.		220 V 1N	380 V 3N
	bar	50 Hz	50 Hz
zul. Temp.		°C	
Inhalt			
Heizschl.		l	

Das Typenschild befindet sich unter Speicherdeckel und Wärmeschutz an der Oberseite des Speichers.

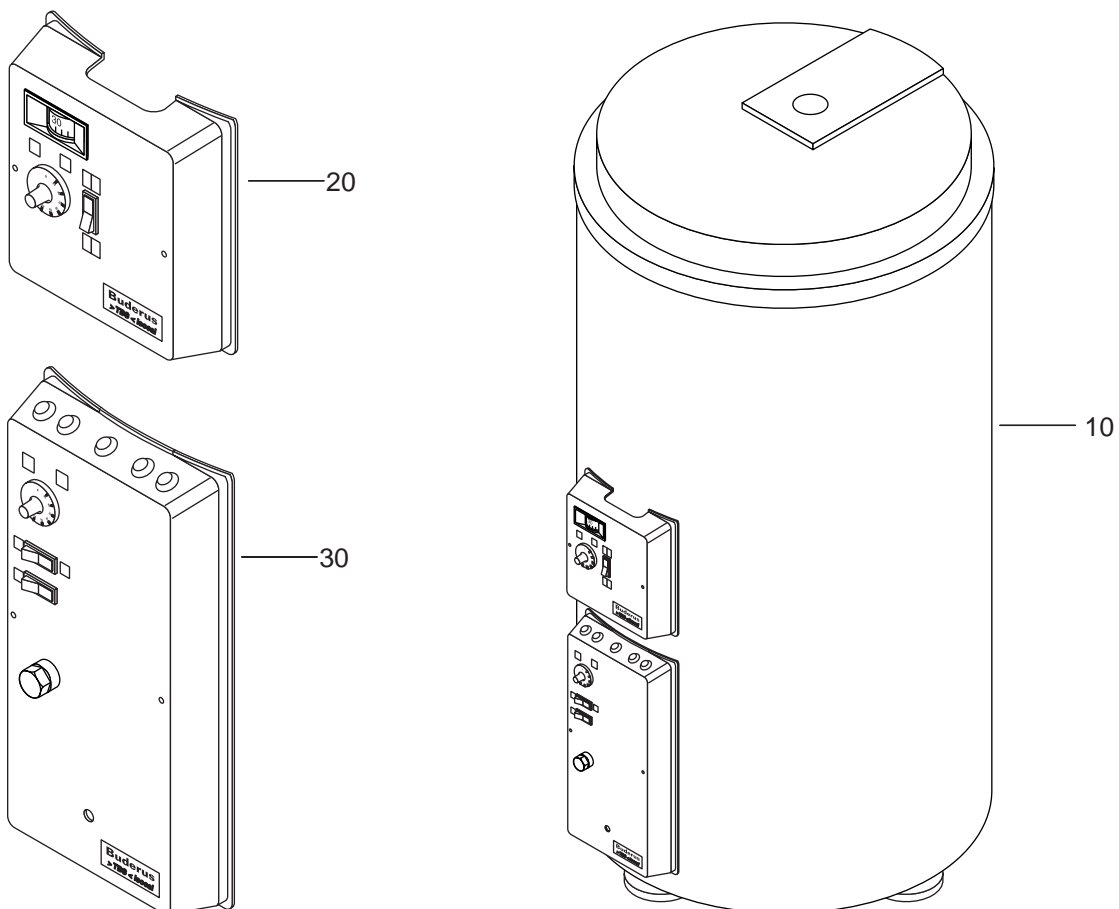

99906672-0000 042ET01-001-000

Typenschild und Speichervarianten

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
----------	-------------	--------------------	------------------------

Varianten:

ST 150-200-300

hergestellt von 1985 -1990

ST 400-500-650-800

hergestellt von 1985 -1990

10	x	Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal
10	x	Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

Nachfolger: ST 151 - 951

Regelgeräte

Darstellung der Ersatzteile in separaten Katalogen

20	x	Regelung SP 2010
20	x	Regelung SP 2022
20	x	Regelung SP 2030


Regelgeräte für und mit Elektroheizung

30	x	Regelung SPE 2000/2
30	x	Regelung SPE 2000/6/9

Regelgerät zur LAP Steuerung

30	x	Regelung SP 2040
----	---	------------------

Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal

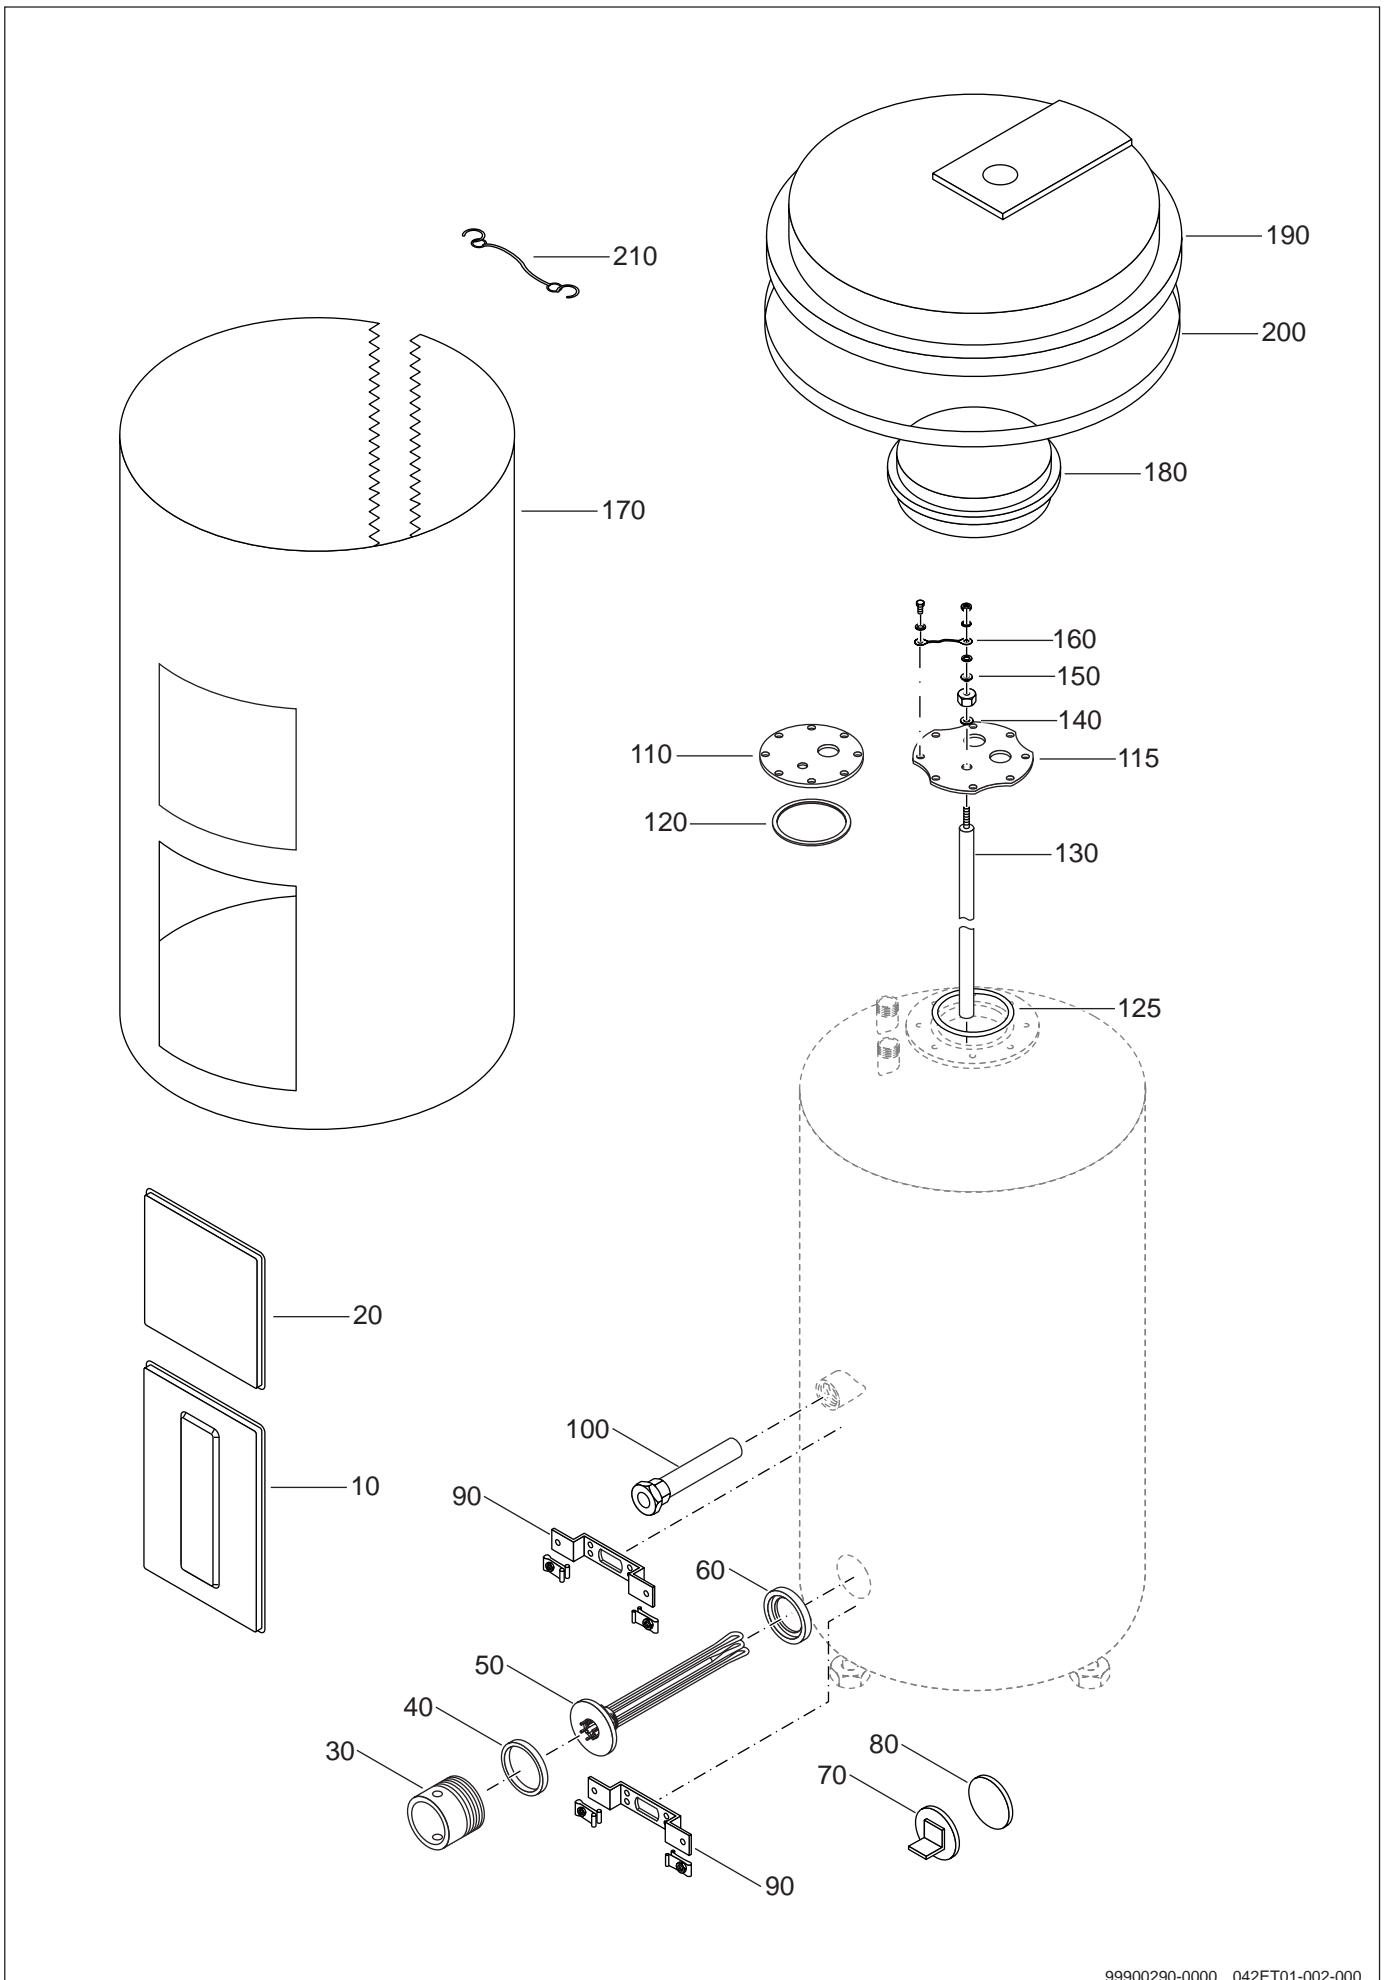


99900290-0000 042ET01-002-000

Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	5226 328	Abdeckhaube vorne unten	1,2
20	5226 320	Abdeckhaube vorne oben	1,0
30	5222 820	Nippel R 2"	0,3
40	5366 620	Dichtung 44x56x2 für E-Heizeinsatz	*
50	5222 030	E-Einsatz 2KW	0,7
50	5222 032	E-Einsatz 6KW	1,0
60	5222 882	L-Gummidichtung 41x58 / L=7x3	*
70	5222 850	Blindscheibe für 2" Muffe	0,1
80	5222 886	Gummi-Dichtscheibe 59,5x6	*
90	5222 888	Haltebügel für Schaltfeld	0,1
100	5446 065	Tauchhülse R 3/4"x100mm kompl.	0,1
110	67902733	Handlochdeckel D 168mm für Serie 001/002	*
115	3869 184	Handlochdeckel 210mm für Serie 003/004/005	1,9
120	3869 039	Dichtung 112x127x3 für Handlochdeckel Serie 001/002	*
125	3869 024	O-Ring 132x10mm für Handlochdeckel Serie 003/004/005	*
130	5592 178	Magnesiumanode kompl. 33x500mm lang für ST 150 und ST 200	0,5
130	5592 180	Magnesiumanode kompl. 33x700mm lang für ST 300	1,0
140	5264 275	Dichtscheibe 8x25x2mm	*
150	5264 270	Isolierhülse für Anode	*
160	7079 410	Überwachung für Magnesiumanode	*
Eine Speicherverkleidung besteht aus:(Ersatz für alle Serienstände)			
Hülle mit Reißverschl. 3875180,185,190			
Wärmeschutzdeckel 3869170			
Speicherhaube 3875400			
170	3875 180	Hülle mitReissverschluss für 150 Liter	1,0
170	3875 185	Hülle mitReissverschluss für 200 Liter	1,3
170	3875 190	Hülle mitReissverschluss für 300 Liter	1,8
180	3869 170	Wärmeschutzdeckel	0,1
190	3875 400	Speicherhaube 670mm	1,4

Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal

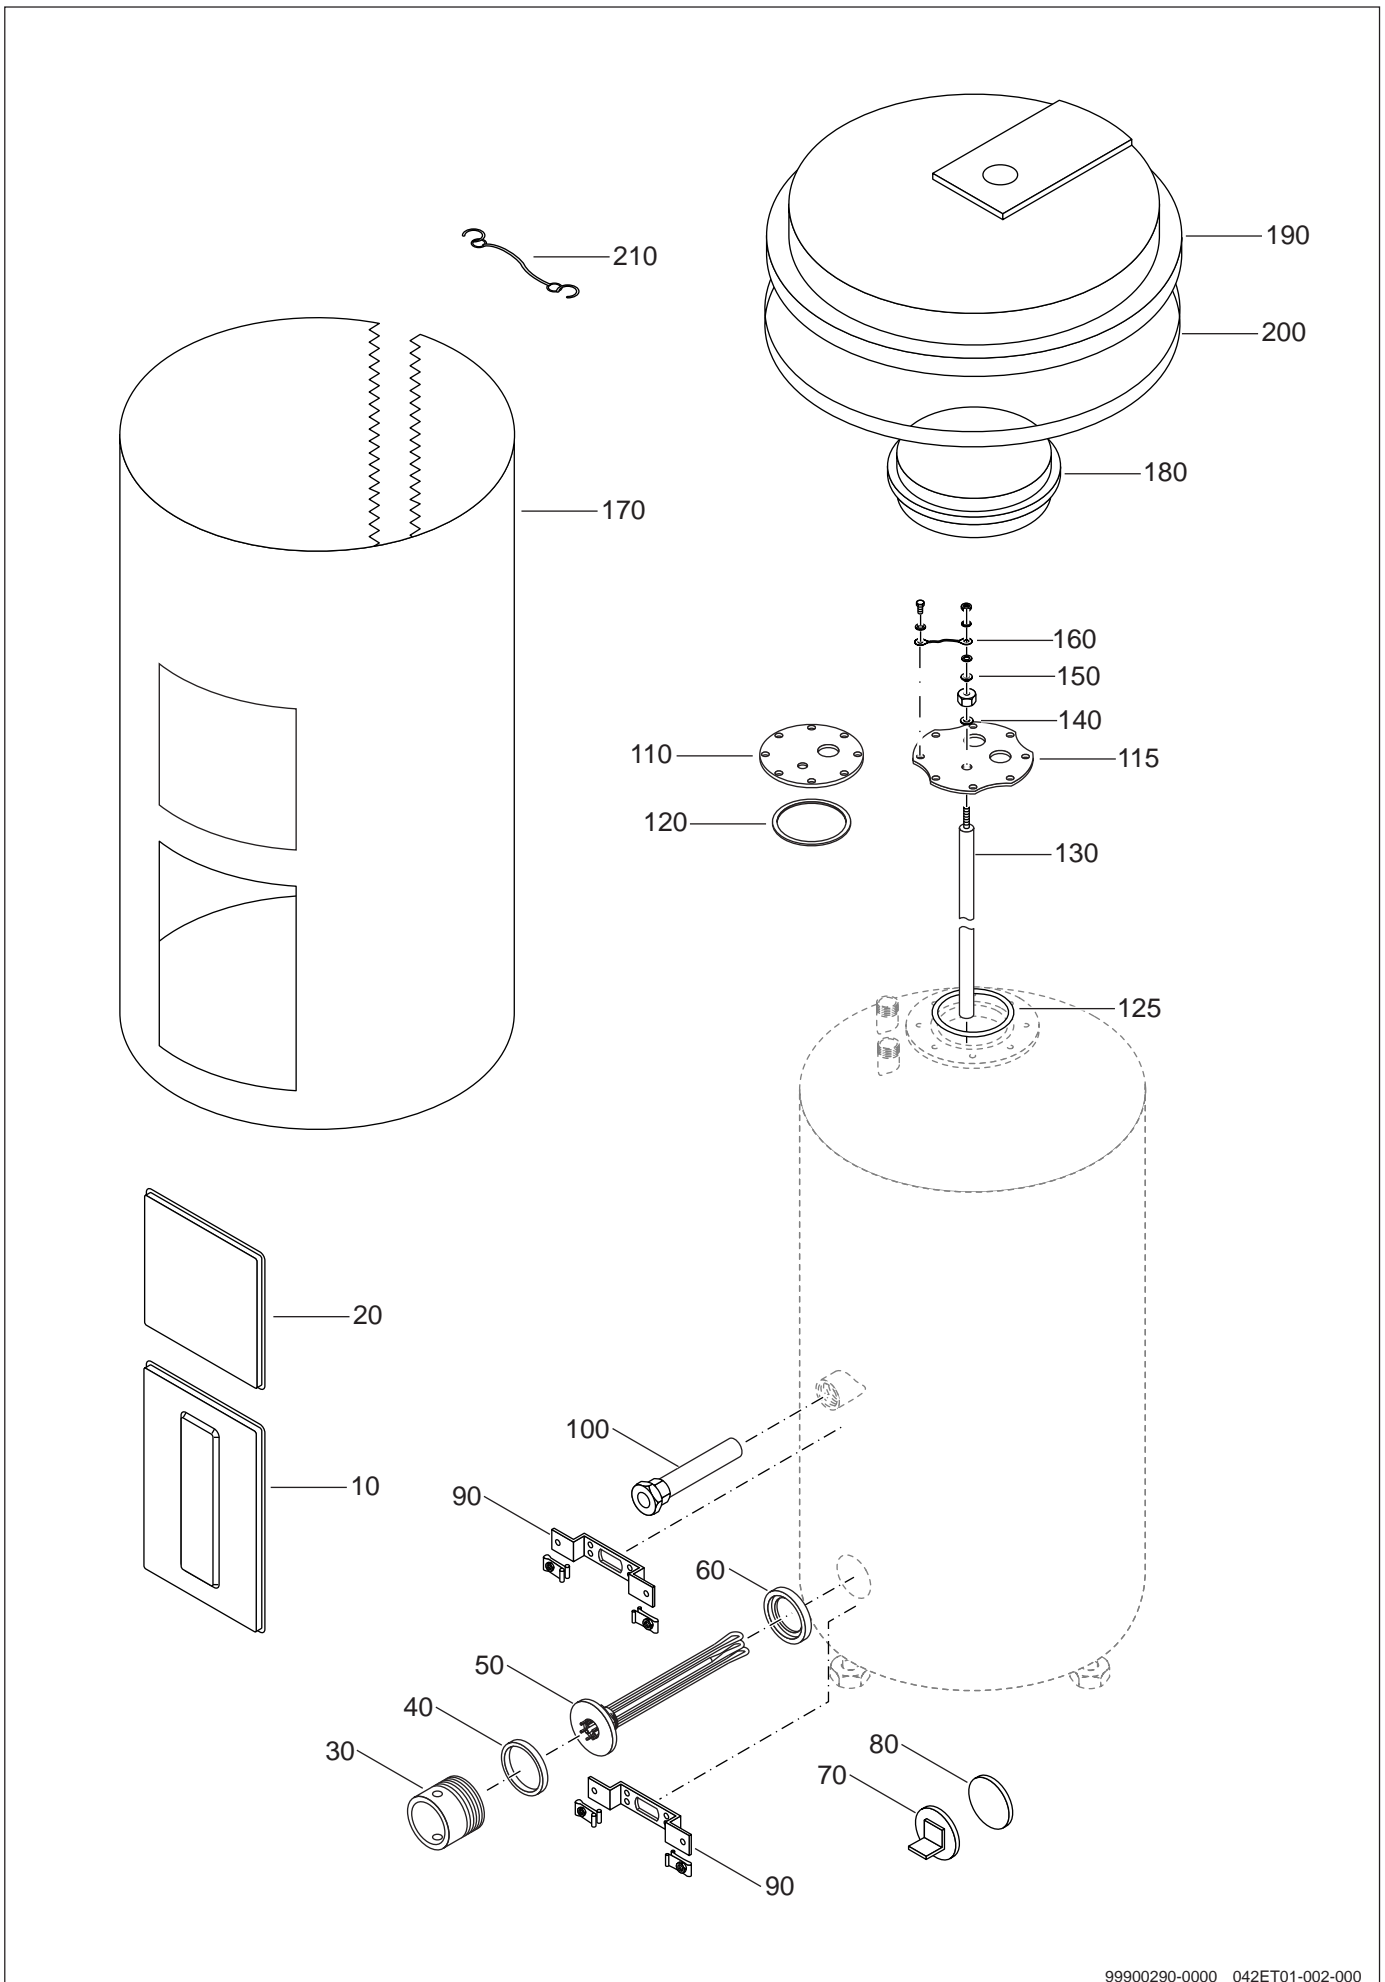


99900290-0000 042ET01-002-000

Speicher ST 150/200/300 TBS Isocal

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
200		Alu-Spannband nicht mehr lieferbar, bei Bedarf Speicherhaube 3875400 bestellen	
210	3869 130	Gummizugverschluss für Verkleidung Serie 001/002/003	*

Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

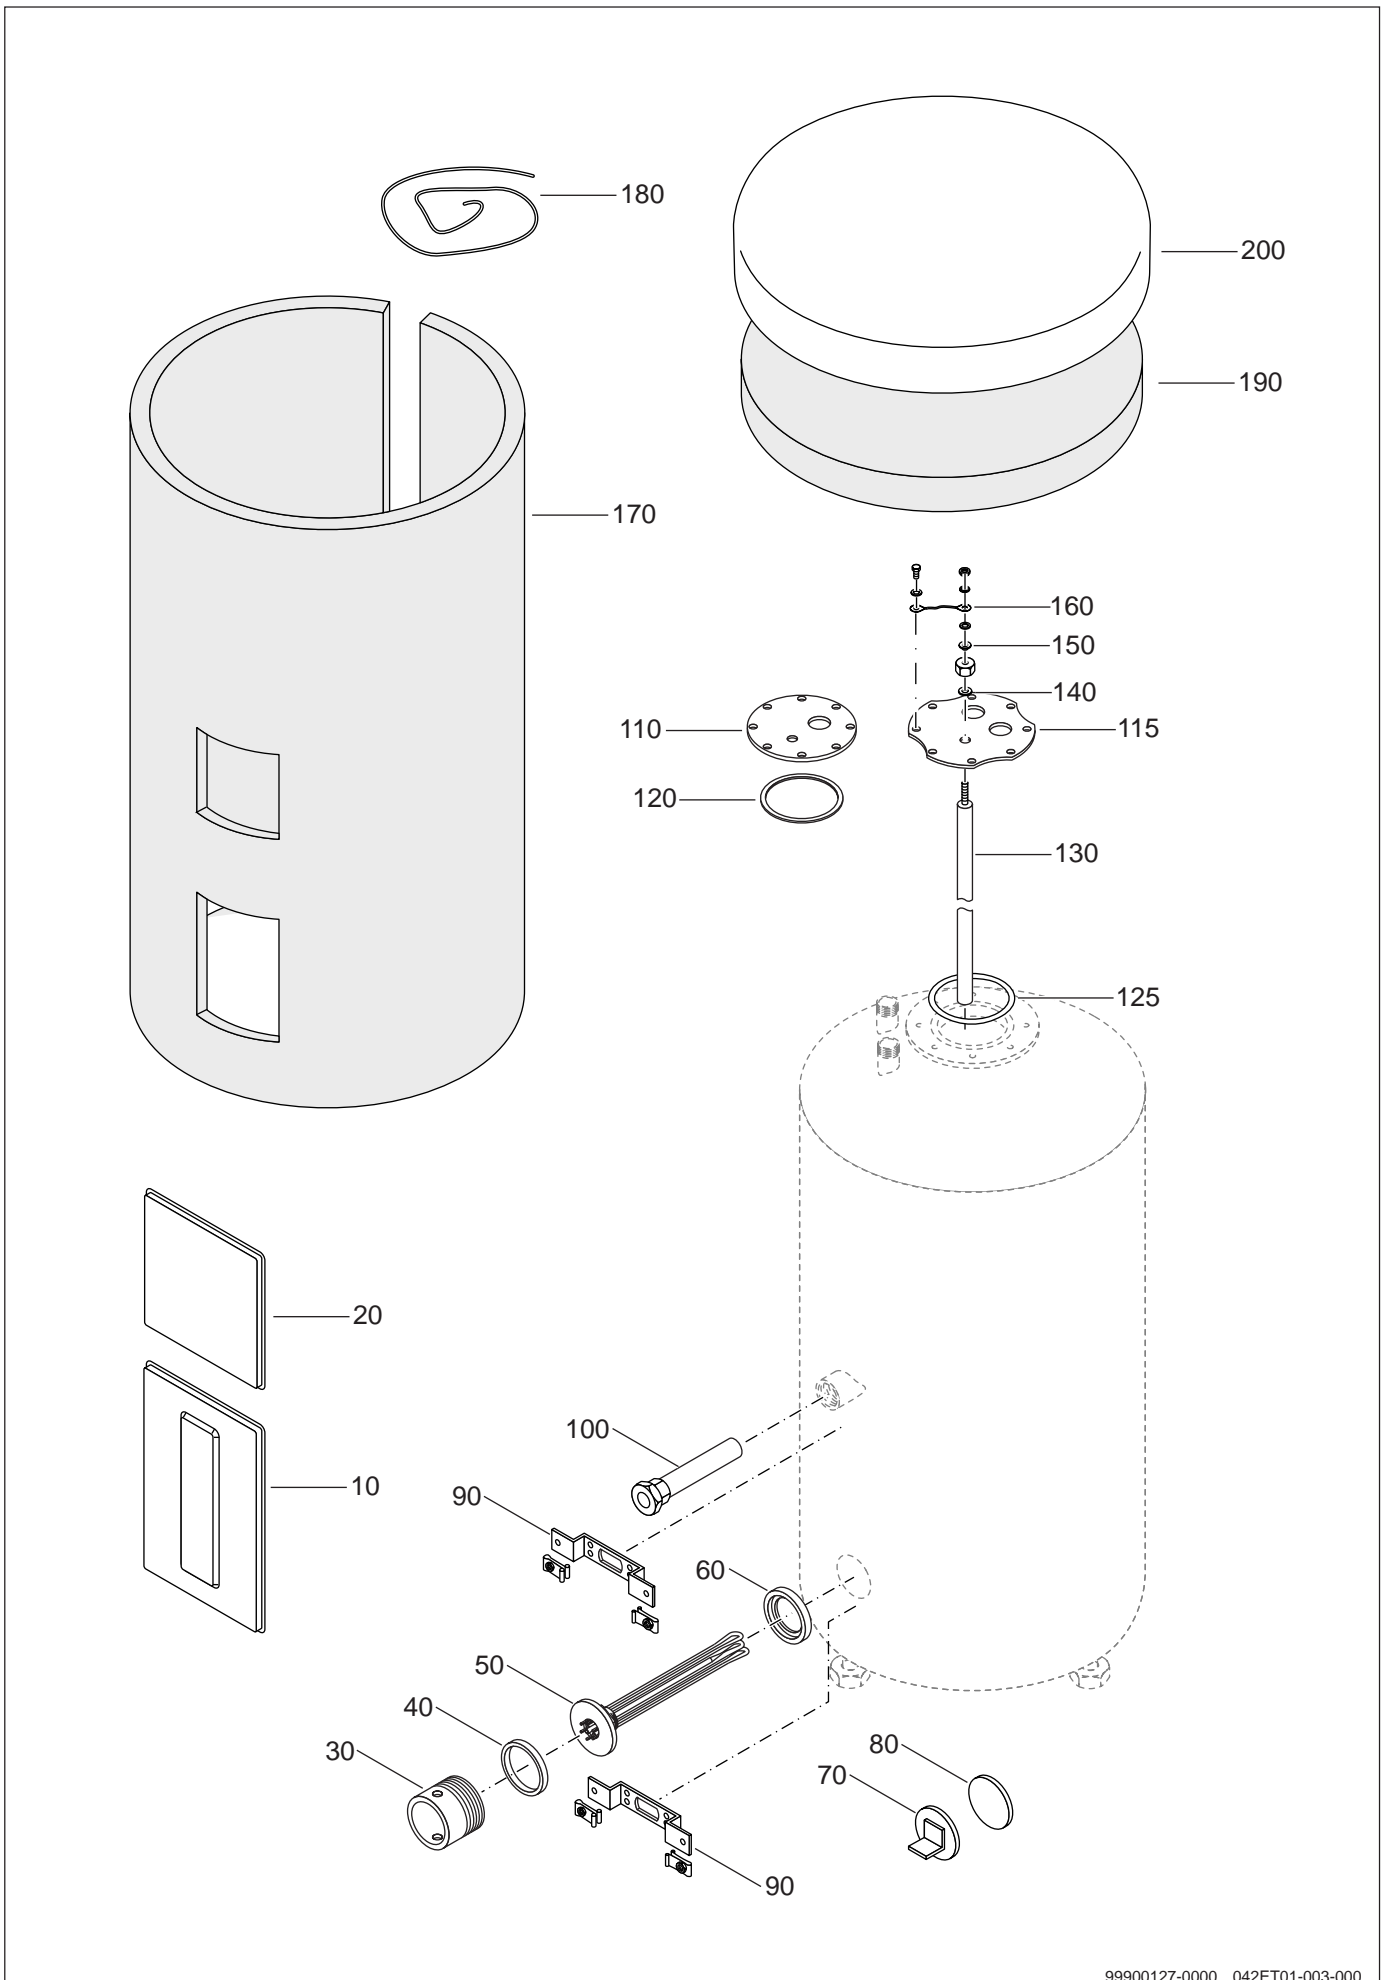


99900127-0000 042ET01-003-000

Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
10	5226 328	Abdeckhaube vorne unten	1,2
20	5226 320	Abdeckhaube vorne oben	1,0
30	5222 820	Nippel R 2"	0,3
40	5366 620	Dichtung 44x56x2 für E-Heizeinsatz	*
50	5222 032	E-Einsatz 6KW für ST 400-800	1,0
50	5222 034	E-Einsatz 9KW für ST 650-800	1,3
60	5222 882	L-Gummidichtung 41x58 / L=7x3	*
70	5222 850	Blindscheibe für 2" Muffe	0,1
80	5222 886	Gummi-Dichtscheibe 59,5x6	*
90	5222 890	Haltebügel für Schaltfeld	0,1
100	5446 065	Tauchhülse R 3/4"x100mm kompl.	0,1
110	67902733	Handlochdeckel D 168mm für Serie 001/002	*
115	3869 184	Handlochdeckel 210mm für Serie 003/004/005	1,9
120	3869 039	Dichtung 112x127x3 für Handlochdeckel Serie 001/002	*
125	3869 024	O-Ring 132x10mm für Handlochdeckel Serie 003/004/005	*
130	5592 178	Magnesiumanode kompl. 33x500mm lang für ST 150 und ST 200	0,5
130	5592 180	Magnesiumanode kompl. 33x700mm lang für ST 400	1,0
130	5592 184	Magnesiumanode kompl. 33x1400mm lang für ST 500, 650 und ST 800	2,0
130	5592 186	Kettenanode kompl. 33x1500mm lang Alternativ zu ST 500,650 oder 800	2,2
140	5264 275	Dichtscheibe 8x25x2mm	*
150	5264 270	Isolierhülse für Anode	*
160	7079 410	Überwachung für Magnesiumanode Eine Speicherverkleidung besteht aus: Isoliermantel 5289420,...424,...428,...436 Deckelisolierung 5289628 oder632 Nylonschnur 3869600 Speicherhaube 5289720 oder728	*

Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

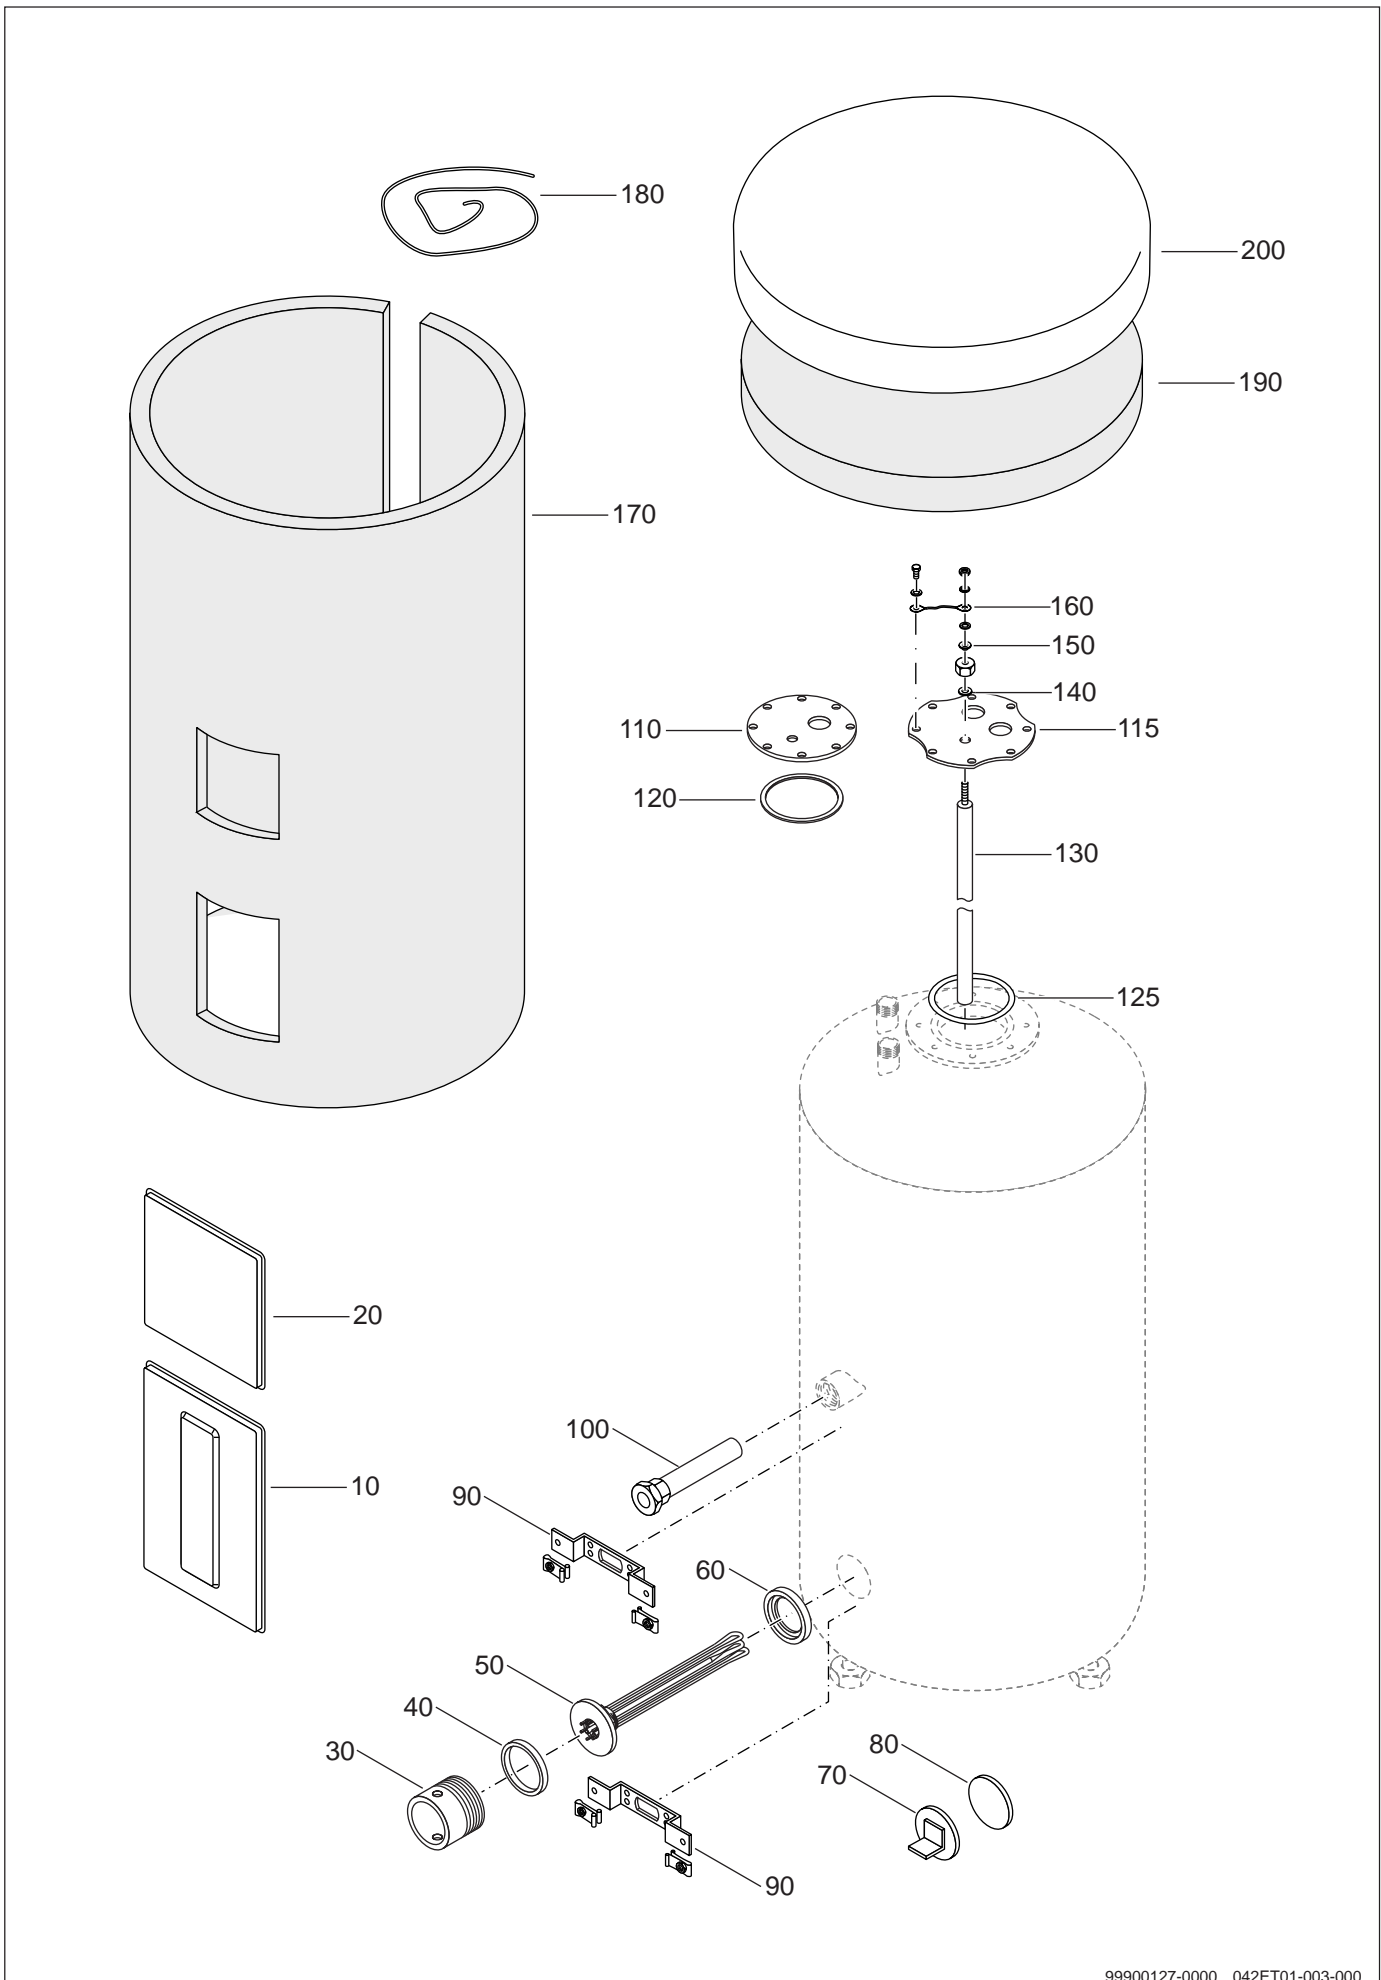

99900127-0000 042ET01-003-000

Speicher ST400,500,650,800 TBS Isocal

Pos. Nr.	Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Gewicht je Stück in kg
170	5289 420	Isoliermantel für 400 Liter	*
170	5289 424	Isoliermantel für 500 Liter	*
170	5289 428	Isoliermantel für 650 Liter	*
170	5289 436	Isoliermantel für 800 Liter	*
180	3869 600	Nylonschnur 6,1m lang	*
190	5289 628	Deckelisolierung 650x100mm für ST 400 + 500	0,6
190	5289 632	Deckelisolierung 750x 80mm für ST 650 + 800	0,6
200	5289 720	Speicherhaube 812x50mm für ST 400 + 500	1,0
200	5289 728	Speicherhaube 912x50mm für ST 650 + 800	0,5

Buderus ist immer in Ihrer Nähe.

Hochwertige Heiztechnologie verlangt professionelle Installation und Wartung. Buderus liefert deshalb das komplette Programm exklusiv über den Heizungsfachmann. Fragen Sie ihn nach Buderus Heiztechnik. Oder informieren Sie sich in einer unserer 45 Niederlassungen.

Niederlassung	Ort	Straße	Telefon	Telefax
Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstraße 30	(02 41) 9 68 24 - 0	(02 41) 9 68 24 - 99
Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(08 21) 4 44 81 - 0	(08 21) 4 44 81 - 50
Berlin	15831 Berlin	Am Lückefeld	(0 30) 7 54 88 - 0	(0 30) 7 54 88 - 160
Bielefeld	33605 Bielefeld	Reichenberger Straße 39	(05 21) 20 94 - 0	(05 21) 20 94 - 228
Bremen	28816 Stuhr	Industriestraße 22	(04 21) 89 91 - 0	(04 21) 89 91 - 235
Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Straße 28	(02 31) 92 72 - 0	(02 31) 92 72 - 280
Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Straße 4 – 6	(03 52 05) 55 - 0	(03 52 05) 55 - 222
Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höher Weg 268	(02 11) 7 38 37 - 0	(02 11) 7 38 37 - 21
Erfurt	99195 Mittelhausen	Erfurter Straße 57a	(03 61) 7 79 50 - 0	(03 61) 73 54 45
Essen	45307 Essen	Eckenbergstraße 8	(02 01) 5 61 - 0	(02 01) 5 61 - 279
Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Straße 8	(07 11) 93 14 - 5	(07 11) 93 14 - 669
Frankfurt/Main	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(0 61 06) 8 43 - 0	(0 61 06) 8 43 - 203
Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(07 61) 5 10 05 - 0	(07 61) 5 10 05 - 45
Gießen	35394 Gießen	Rödgener Straße 47	(06 41) 4 04 - 0	(06 41) 4 04 - 221
Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(0 53 21) 5 50 - 0	(0 53 21) 5 50 - 114
Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(0 40) 7 34 17 - 0	(0 40) 7 34 17 - 267
Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstraße 1	(05 11) 77 03 - 0	(05 11) 77 03 - 242
Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstraße 1	(07 21) 9 50 85 - 0	(07 21) 9 50 85 - 33
Kassel	34134 Kassel	Glockenbruchweg 113	(05 61) 94 08 - 0	(05 61) 94 08 - 106
Kempten	87437 Kempten	Heisinger Straße 21	(08 31) 5 75 26 - 0	(08 31) 5 75 26 - 50
Kiel	24109 Kiel-Melsdorf	Am Ihlberg (Gewerbegebiet)	(04 31) 6 96 95 - 0	(04 31) 6 96 95 - 95
Koblentz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15 – 17	(0 26 25) 9 31 - 0	(0 26 25) 9 31 - 224
Köln	50858 Köln-Marsdorf	Toyota-Allee 97	(0 22 34) 92 01 - 0	(0 22 34) 92 01 - 237
Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(0 92 21) 9 43 - 0	(0 92 21) 9 43 - 292
Leipzig	04420 Makranstätt	Handelsstraße 22	(03 41) 9 45 13 - 00	(03 41) 9 42 00 - 89
Ludwigshafen	67069 Ludwigshafen	Kreuzholzstraße 11	(06 21) 66 06 - 0	(06 21) 66 06 - 107
Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(03 91) 60 86 - 0	(03 91) 60 86 - 215
Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Straße 16	(0 61 31) 92 25 - 0	(0 61 31) 92 25 - 92
Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(02 91) 54 91 - 0	(02 91) 66 98
München	81379 München	Boschetsrieder Straße 80	(0 89) 7 80 01 - 0	(0 89) 7 80 01 - 258
Münster/Westf.	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(02 51) 7 80 06 - 0	(02 51) 7 80 06 - 121
Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(03 95) 45 34 - 0	(03 95) 4 22 87 32
Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstraße 6	(07 31) 7 07 90 - 0	(07 31) 7 07 90 - 92
Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstraße 112	(09 11) 36 02 - 0	(09 11) 36 02 - 274
Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(05 41) 94 61 - 0	(05 41) 94 61 - 222
Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Straße 16	(0 94 01) 8 88 - 0	(0 94 01) 8 88 - 92
Rostock	18182 Bentwisch	Hansestraße 5	(03 81) 60 96 90	(03 81) 6 86 51 70
Schwenningen	78056 Villingen-Schwenningen	Albertstraße 15	(0 77 20) 69 14 - 0	(0 77 20) 69 14 - 31
Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(0 38 65) 78 03 - 0	(0 38 65) 32 62
Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Straße 38	(06 81) 8 83 38 - 0	(06 81) 8 83 38 - 33
Trier	54343 Föhren	Europaallee, Postfach 11 64	(0 65 02) 9 34 - 0	(0 65 02) 9 34 - 151
Velten	16727 Velten	Berliner Straße 1	(0 33 04) 3 77 - 0	(0 33 04) 3 77 - 199
Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(02 81) 9 52 51 - 0	(02 81) 9 52 51 - 20
Würzburg	97228 Rottendorf	Edekastraße 8	(0 93 02) 9 04 - 0	(0 93 02) 9 04 - 111
Zwickau	08129 Crossen	Berthelsdorfer Straße 12	(03 75) 44 10 - 0	(03 75) 47 59 96

Heizungsfachbetrieb:

Buderus

H E I Z T E C H N I K

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar

<http://www.heiztechnik.buderus.de>

e-mail: info@heiztechnik.buderus.de